

Реле давления воды РДЭ М-Ст

АКВАКОНТРОЛЬ



РДЭ М-Ст-1,5



РДЭ М-Ст-2,5ПП



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки EXTRA!
Мы уверены, что Вы будете довольны
приобретением нового изделия нашей марки!

*Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией изделия
и сохраните её для дальнейшего использования.*

1. Назначение

- 1.1. Реле давления электронное серий РДЭ М-Ст-2,5ПП с плавным пуском и РДЭ М-Ст-1,5, далее РДЭ, предназначен для настенного крепления и обеспечивает автоматизацию работы электронасоса, далее **насоса**, используемого в системах автономного и коллективного **водоснабжения**, и выполняет следующие функции:
- включает и выключает насос при достижении соответствующих порогов давления, настраиваемых индивидуально (**п. 14.1. и 14.2.**);
 - обеспечивает **защиту** насоса **от сухого хода** в режиме заполнения системы, если насос в течение **установленного времени не может увеличить** давление в системе **выше давления сухого хода** (**п. 14.3.**);
 - обеспечивает **защиту** насоса **от сухого хода** в режиме расхода воды, при снижении давления ниже **уровня сухого хода** (**п. 14.3.3.**);
 - обеспечивает **многократный автоматический перезапуск** насоса через **заданные** промежутки времени после срабатывания защиты по сухому ходу с индикацией **номера паузы и оставшегося времени до очередного включения** (**п. 16.2.**);
 - позволяет индивидуально настроить **7 интервалов** автоматического **перезапуска** насоса после срабатывания защиты по сухому ходу (**п. 16.1.**);
 - обнаруживает **разрыв** трубопроводов и отключает насос во избежание затопления помещений и опустошения источника воды (**п. 14.5.**);
 - при использовании функции "**Недобор давления**" позволяет отключить насос если по каким-либо причинам давление **не может достичь** **уровня давления выключения** в течение установленного **интервала** (**п. 14.6.**);
 - обнаруживает **утечку** в системе и позволяет аварийно отключить насос во избежание затопления помещений и перерасхода воды (**п. 14.7. и 14.7.**);
 - функция "**Дельта**" обнаруживает, что во время работы насоса **давление** в системе **не меняется** в течение заданного времени (**п. 16.5. и 17.**) и отключает насос во избежание его перегрева или работы без воды;
 - обнаруживает **неисправность гидроаккумулятора** (**п. 16.6.**);
 - позволяет быстро переключиться на режим "**Полив**" (**п. 14.8.**);
 - позволяет ограничить **количество включений насоса в час** согласно техническим требованиям в инструкции используемого насоса (**п. 14.9.**);

Реле давления электронное РДЭ-Мастер

- позволяет **установить режим работы** насоса в цикле **работа/пауза** по встроенному таймеру (**п.16.10. и 16.11.**);
- позволяет индивидуально настроить **задержки включения и выключения** насоса на соответствующих уровнях давления (**п.16.8. и 16.9.**);
- имеет **оптимальные заводские установки** и позволяет оперативно вернуться к ним (**п.22.2.**);
- позволяет скорректировать **показания датчика давления на ноль** при его замене;
- имеет простую парольную защиту доступа к системному меню (**п.18**);
- может иметь парольную защиту доступа в меню настроек для защиты от изменений параметров работы **РДЭ** сторонними лицами.

2. Органы управления, индикации и подключения



3. Структура обозначения серии приборов РДЭ М-Ст

РДЭ М-Ст-2,5ПП

Реле давления электронное
Серия "Мастер".

Исполнение корпуса
– настенное крепление.

Выход с плавным пуском

Максимальная номинальная
мощность насоса Р1 (кВт).

4. Технические характеристики

Табл.1

Характеристика	Значение	
Серия РДЭ	РДЭ М-Ст-1,5	РДЭ М-Ст-2,5ПП
Напряжение питания В/Частота, Гц	$230 \pm 10\% / 50$	
Тип основного выхода	230В	Плавный пуск
Максимальная номинальная мощность насоса, кВт (Р1)	1,5	2,5
Тип выходного сигнала датчика давления	4-20 мА	
Предел измерения давления, бар	0.00 ÷ 10.0	
Аддитивная точность измерения давления	2%	
Присоединительный размер датчика давления	G"1/4	
Длина сигнального кабеля датчика давления в комплекте, м	3	
Максимальная длина сигнального кабеля датчика давления при применении экранированного провода, м	100	
Степень защиты корпуса устройства	IP40	
Габариты устройства/упаковки (высота x ширина x длина), мм	46 x 75 x 155 95 x 95 x 220	
Масса устройства брутто, г	620	630

5. Условия эксплуатации

- 5.1. РДЭ предназначен для работы в системе с гидроаккумулятором.
- 5.2. Климатическое исполнение устройства по ГОСТ 15150-69: УХЛ3.1* (умеренный/холодный климат, в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий и отсутствия воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).
- 5.3. Диапазон температуры окружающего воздуха: +1°C...+40°C.
- 5.4. Максимальная температура воды в месте установки датчика давления: +35°C.
- 5.5. Относительная влажность воздуха: до 98% при температуре +25°C.

6. Комплектность

Реле давления воды **РДЭ – 1 шт.**

Датчик давления, **G1/4"**, выходной сигнал **4-20 мА – 1шт.**

Сигнальный кабель **3 метра – 1шт.**

Инструкция по эксплуатации – **1 шт.**

Упаковка – **1 шт.**

7. Установка и подключение

7.1. Перед **первым включением** необходимо выдержать **РДЭ** в течение **1 часа** при температуре среды в месте установки. Если после включения в сеть дисплей покажет значение, отличное от нуля, необходимо обнулить показание датчика давления до установки в систему (**п.19.3. и Табл.2**). Допускается отклонение показания **РДЭ** от нулевого значения **не более чем на 1% от максимальной шкалы прибора**.

7.2. Определитесь с местом установки датчика давления **РДЭ** в системе.

7.3. Слейте воду из водопроводной системы в месте установки датчика давления.

7.4. Установите датчик давления, при необходимости применяя сантехнические фторопластовые ленты или лен со специальными пастами и герметиками.

7.5. **ВНИМАНИЕ!** В случае применения приборов серии **РДЭ М-Ст-1,5** для управления насосом мощностью более **1,5 кВт** подключать насос допускается только через **контактор** (магнитный пускател) или **твердотельное реле**.

7.6. Установите **фильтр грубой очистки воды** до точки установки датчика давления в системе.

7.7. Убедитесь, что в источнике есть вода. Если **РДЭ** используется с поверхностным насосом или насосной станцией, то подготовьте оборудование в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

7.8. Установите **РДЭ** соблюдая все правила **ПУЭ** и меры безопасности.

7.9. При включении питания **РДЭ** на дисплее на **1 секунду** появляется версия программного обеспечения (например **3.5P**), потом номер производственной партии (например – **001**), затем прибор начинает показывать действующее давление в системе в формате "**X.XX**" и переходит в рабочий режим согласно настройкам.

8. Краткие сведения по подбору и подготовке гидроаккумулятора

8.1. Начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть установлено **на 10% ниже** порога включения насоса "**P-H**" **при нулевом давлении воды**.

8.2. Запас воды в гидроаккумуляторе составляет **от 25 до 40%** от его объема по паспорту и зависит **от разности установленных давлений** включения "**P-H**" и выключения "**P-b**" насоса.

8.3. **Чем меньше емкость** гидроаккумулятора, **тем выше частота включения** насоса, и наоборот.

9. Назначение кнопок управления

9.1. Кнопка  – “Старт/Стоп” предназначена для:

- принудительной остановки и запуска насоса, в том числе для запуска насоса при аварийных случаях остановки;
- сохранения измененного параметра;
- перемещения курсора вправо в режиме ввода пароля;
- ввода полностью набранного пароля.

При принудительной остановке насоса на дисплее мигает “ПАУ”.

При сохранении текущего параметра на дисплей выводится “ЗАП.” на 0,5 секунд.

9.2. Кнопки  и  – “Установка” предназначены для:

- навигации по пунктам меню;
- изменения значений параметров.

9.3. Кнопка  – “Выбор” предназначена для:

- перевода РДЭ в режим “ПАУ” для входа в меню настроек;
- входа в меню;
- входа в режим изменения значения параметров;
- выхода из режима изменения без сохранения изменений.
- перемещения курсора влево при вводе пароля.

10. Режимы индикации

10.1. Пункты меню, параметр которых имеет 3-х разрядное значение, показываются на дисплее в режиме чередования обозначения параметра и его значения. Например, если Вы находитесь на пункте меню “Р-б↔2.80”, то в течение 1,5 секунд на индикаторе показывается “Р-б”, а в течение следующих 1,5 секунд – “2.80”.

10.2. Значения параметров в режиме редактирования, мигают.

11. Режимы работы светодиодов

- 11.1. Желтый и красный светодиоды не горят – прибор находится в режиме паузы.
- 11.2. Желтый светодиод мигает – насос работает.
- 11.3. Желтый светодиод горит постоянно – насос не работает, давление находится в диапазоне между “Р-Н” и “Р-б”.
- 11.4. Красный светодиод мигает – прибор находится в режиме автоматического перезапуска после срабатывания защиты по сухому ходу.
- 11.5. Красный светодиод мигает 1 раз в 3 секунды – прибор находится в режиме “Полив”.
- 11.6. Красный светодиод горит постоянно – прибор находится в режиме аварии по какому-либо заданному критерию.
Режимы аварии обозначаются на дисплее “С-Е”, “Р-Е”, “Н-Е”, “У-Е”.
- 11.7. Желтый и красный светодиоды горят постоянно – прибор находится в меню настроек.

12. Краткое описание уровней меню

- 12.1. РДЭ имеет **3-х уровневое** меню настроек.
- 12.2. **Основное меню** обеспечивает возможность настройки основных параметров работы прибора и является достаточным для большинства применений.
- 12.3. **Расширенное меню** включает все пункты **основного** меню и дополнительные **функции и пункты**, позволяющие определить **режим** работы **защиты по сухому ходу** и изменить параметры **задержки включения** и **выключения** насоса после достижения заданных порогов давления.
- 12.4. Пункты настройки режим включения насоса "**F-1/F-2**" и "**F.t.1/F.t.2/F.t.3**" присутствуют только в **РДЭ М-Ст-2,5ПП**.
- 12.. **Системное меню** позволяет установить предел измерения датчика давления при его замене, провести **корректировку** показания датчика давления **при нулевом давлении** в системе и сбросить параметры на **заводские установки**.
Вход в системное меню осуществляется через простой пароль.

13. Вход в основное меню и правила навигации

- 13.1. Для входа в **основное** меню:
 - **нажмите и отпустите** кнопку – "Выбор", насос **выключится**, а на индикаторе будет мигать "**ПАУ**";
 - **повторно нажмите и удерживайте** кнопку – "Выбор" в течение **3-х секунд**. При этом на дисплее будет идти **обратный отсчет** в формате "**S-X**", где **X** меняется от **3** до **0**. При достижении параметром **X** значения **0** произойдет **вход в основное меню** и на дисплее появится первый пункт основного меню "**P-b↔X.XX**" – например "**P-b↔2.80**".
- 13.2. Для **перехода** на следующий или предыдущий пункт меню используйте кнопки и – "Установка".
- 13.3. Для входа в **режим изменения** выбранного значения **еще раз нажмите** на кнопку – "Выбор", при этом на дисплее начнет **мигать** выбранное значение параметра "**X.XX**".
- 13.4. **Изменение значения параметра "X.XX"** производится с помощью кнопок и – "Установка".
- 13.5. Для **сохранения изменений** нажмите кнопку – "Старт/стоп", при этом на дисплее появится надпись "**ЗАП.**".
- 13.6. Для **сохранения всех** внесенных **изменений** и выхода в режим "**ПАУ**" **еще раз нажмите** на кнопку – "Старт/стоп".
При этом произойдет **выход из меню настроек** в режим **паузы** и на дисплее начнет мигать "**ПАУ**".
- 13.7. Для **запуска насоса** и перевода РДЭ в **рабочий режим** нажмите **еще раз** на кнопку – "Старт/стоп".
РДЭ **перейдет** в рабочий режим **с новыми настройками**.

14. Параметры настроек основного меню

- 14.1. “**P-b↔X.XX**” – **верхнее** давление. Давление **выключения** насоса.
Насос выключится при достижении давления **уровня “P-b”** с **задержкой**, определенной параметром “**b.XX**” в секундах (**п.16.9.**).
Заводская установка **P-b - 2.80 бар, b.XX - 1 секунда**.
Диапазон значений – **0.40÷9.99 бар**.
Не может быть установлен ниже чем “**P-H**+0.20 бар.
- 14.2. “**P-H↔X.XX**” – **нижнее** давление. Давление **включения** насоса.
Насос включится при снижении давления до уровня “**P-H**” с **задержкой**, определенной параметром “**o.XX**” в секундах (**п.16.8.**).
Заводская установка **P-H - 1.40 бар, o.XX - 1 секунда**.
Диапазон значений – **0.2÷6.00 бар** или. Не может быть установлен **выше** чем “**P-b**”-0.20 и **ниже** чем “**P-C**”+0.20 бар.
- 14.3. “**P-C↔X.XX**” – давление **сухого хода**. Заводская установка – **0.20 бар**.
Диапазон значений – **0.01÷4.00 бар**.
Не может быть установлен **выше** чем “**P-H**”-0.20 бар.
- 14.3.1. **Защита от сухого хода** в РДЭ реализована методом **контроля давления** в системе водоснабжения в режимах **всасывания, набора и расхода** воды.
- 14.3.2. **Если** после включения насоса **давление в системе не может достичь** уровня “**P-C**” в течение времени “**t-C**” (**п.14.4.**), то **РДЭ отключит** насос и перейдет в **режим автоматического перезапуска** насоса согласно установкам в **п.14.4., п.16.1., 16.2. и 16.4.**
На дисплее будет **поочередно** отражаться **режим защиты насоса по сухому ходу** с индикацией номер интервала паузы С-Х (**п.16.1.**) и **время, оставшееся до следующего включения** насоса, в **минутах** – если времени до очередного включения осталось **более 10 минут**, в **минутах и секундах** – если **менее 10 минут**.
- 14.3.3. **Если** в процессе работы насоса давление в системе **опустится ниже** уровня “**P-C**”, то через время **c.XX** (**п.16.4.**) **РДЭ отключит** насос и перейдет в **режим автоматического перезапуска** насоса согласно установленным параметрам в **п.14.4., п.16.1., 16.2. и 16.4. с поочередной** индикацией на дисплее **режима защиты по сухому ходу “С-Х”** и времени оставшегося до следующего включения. Заводская установка **c.XX – 5 секунд**.
- 14.3.4. **Если** после **7-го включения** насоса давление в системе **не сможет достичь** уровня “**P-C**”, то насос **отключится окончательно** с индикацией на дисплее “**C-E**”.
- 14.3.5. Для **принудительного включения** насоса нажмите кнопку .
- 14.3.6. Если параметр “**P-C**” установлен в значение “**oFF**”, то **защита по сухому ходу отключена**.

14.4. "t-C↔XXX" – время всасывания. Время необходимое для достижения давления в системе до уровня "P-C" (п.14.3.) если при включении насоса давление в системе **было ниже** уровня "P-C".

Заводская установка – **30 секунд**. Диапазон значений – **1÷255 секунд**.

14.5. "t-P↔XXX" – интервал времени функции "**Разрыв**". Если после включения насоса давление **не может достичь** уровня "P-H" за время "t-P", то РДЭ **отключит** насос для предотвращения большого расхода воды, затопления помещений или безостановочной работы насоса при возможном **разрыве трубопроводов**. На дисплее загорается "P-E". Значение **интервала "t-P"** определяется **производительностью** насоса и **емкостью гидроаккумулятора** в системе.

Для **принудительного включения** насоса нажмите кнопку .

Заводская установка – **180 секунд**. Диапазон значений – **5÷255 секунд**.

14.6. "t-H↔XXX" – интервал времени функции "**Недобор давления**".

Если после включения насоса давление в системе не может подняться **от** уровня "P-H" **до** уровня "P-b" в течение времени "t-H", то РДЭ **отключает** насос с целью **защиты** системы **от больших утечек, ухудшения параметров производительности насоса** или его **работы без воды**, а также для предупреждения **о засорении** входных фильтров. На дисплее при этом загорается "H-E".

Значение **интервала "t-H"** определяется пользователем **самостоятельно с учетом особенностей индивидуальной системы водоснабжения**.

Для **принудительного включения** насоса нажмите кнопку .

Заводская установка – "**t-H↔oFF**" (функция выключена).

Диапазон значений – **oFF/5÷255 минут**.

14.7. "Y.oF"/"Y.01"/"Y.02" – управление режимами функции "Утечка".

"**Y.oF**" – функция "**Утечка**" **выключена**.

"**Y.01**" – при обнаружении **утечки** давление показывается на дисплее в формате "**-Y↔X.XX**". Аварийного отключения насоса **не происходит**.

"**Y.02**" – при обнаружении **утечки** насос **отключается аварийно**, а на дисплее горит "**Y-E**".

РДЭ определяет наличие **утечки**, если давление в системе **равномерно снижается в течении длительного времени**.

Заводская установка – "**Y.oF**" (функция выключена).

14.8. "П.oF"/"П.on" – режим "Полив". **Включение** режима "**ПОЛИВ**" – "**П.on**" отключает функции "**Разрыв**", "**Недобор давления**", "**Дельта**" и "**Утечка**" независимо от установленных параметров этих функций. **Выключение** режима "**ПОЛИВ**" – "**П.oF**" восстанавливает прежние настройки.

ВНИМАНИЕ! Включение/выключение режима "**ПОЛИВ**" **не изменяет настройки защиты от сухого хода**.

Для “**быстрого включения**” режима “**Полив**” без входа в меню можно воспользоваться кнопкой , а для **выключения** кнопкой .

Для этого нужно **нажать и удерживать** соответствующую кнопку в течение **3-х секунд**, при этом будет идти обратный отсчет “**П-Х**”, где “**Х**” меняется **от 3 до 0**. При “**П-0**” произойдет **переключение** режима.

Заводская установка – “**П.оF**” (функция выключена).

14.9. “**h.XX**” – **количество включений** насоса **в час**. Этот параметр обычно указан в инструкции насоса. **Интервал** между включениями насоса рассчитывается как **3600/XX секунд**.

Заводская установка – “**h.оF**” (ограничения выключены).

Диапазон значений – **оF/1÷99 раз в час**.

14.10. “**C.F.O**” – пункт для входа в **системное** меню (п.18).

15. Вход в расширенное меню и навигация

15.1. Для входа в **расширенное** меню:

- **нажмите и отпустите** кнопку – “**Выбор**”, насос **выключится**, а на дисплее будет мигать “**PAU**”;
- **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки и в течение **3-х секунд**. При этом на дисплее будет идти **обратный отсчет** в формате “**P-X**”, где “**X**” меняется **от 3 до 0**. При достижении параметром “**X**” значения **0** на дисплее на **0,5 секунд** появится надпись “**PAC**.” и произойдет **вход** в расширенное меню с **добавленными пунктами**, а на дисплее появится первый пункт расширенного меню, например – “**P-b↔2.80**”.

15.2. **Навигация** по меню и **изменение параметров** производятся как в п.14.

16. Параметры настроек расширенного меню

16.1. “**tP1”÷“tP7**” – **интервалы автоматического включения** насоса после срабатывания защиты по сухому ходу.

Заводские установки – **30, 1, 60, 1, 90, 1, 3 минуты**.

Диапазон значений – **1÷255 минут**.

16.2. “**r.on”/“r.oF**” – **включение и выключение** режима **автоматического перезапуска** насоса после срабатывания **защиты по сухому ходу**. “**r.on**” – насос будет **перезапускаться автоматически** с интервалами “**tP1”÷“tP7**” до **достижения** в системе давления уровня “**P-C**”.

“**r.oF**” – **после снижения** давления в системе **ниже** уровня “**P-C**” насос отключится **аварийно** с индикацией на дисплее “**C-E**”.

Заводская установка – “**r.on**”.

- 16.3. “**A.on**”/“**A.oF**” – **сброс** режима **аварии по сухому ходу** через 12 часов.
“**A.on**” – режим аварии по сухому ходу будет **сброшен через 12 часов** и насос включится в работу как при **принудительном** включении.
“**A.oF**” – после наступления режима аварии по сухому ходу насос включится в работу только при нажатии кнопки – “**Старт/стоп**”.
Заводская установка – “**A.oF**” (режим аварии **не сбрасывается**).
- 16.4. “**c.XX**” – **задержка** срабатывания **защиты по сухому ходу** при **снижении** давления **ниже** уровня **P-C**.
Заводская установка – **5 секунд**.
Диапазон значений – **oF/1÷99 секунд**.
- 16.5. “**t-d**” – **интервал изменения давления** для функции “**Дельта**”.
Смотрите описание функции “**Дельта**” – **п.17**.
Заводская установка – “**t-d↔oFF**” (функция выключена).
Диапазон значений – **oFF/5÷255 секунд**.
- 16.6. “**t-Г**” – **время наполнения гидроаккумулятора**. Если после включения насоса давление в системе вырастет от уровня “**P-H**” до уровня “**P-b**” быстрее чем определено в параметре “**t-Г**”, то **РДЭ** фиксирует **неисправность** гидроаккумулятора. При этом давление на дисплее выводится в формате “**Г-E↔Х.XX**”. При снижении давления до уровня “**P-H**” **авария** по функции “**t-Г**” **сбросится**, насос включится и **начнется новый контроль времени наполнения гидроаккумулятора**.
Заводская настройка – “**t-Г↔oFF**” (функция выключена).
Диапазон значений – **oF/5÷100 секунд**.
Эта функция позволяет определить **снижение начального давления** воздуха в гидроаккумуляторе или **неисправность мембранны**..
- 16.7. “**o-Г↔XXX**” – **объем гидроаккумулятора в системе**. Объем гидроаккумулятора определяется по его техническому паспорту.
РДЭ автоматически вычислит объем **запаса воды** в гидроаккумуляторе и использует эту информацию для определения “**Утечки**” в системе.
Этот пункт показывается в списке расширенного меню, если в основном меню **п.14.7** режим контроля утечки установлен в **У.01** или **У.02**.
Заводская установка – **24 литра**.
Диапазон значений – **10÷999 литров**.
- 16.8. “**o.XX**” – **задержка включения** насоса при снижении давления **ниже** уровня “**P-H**” (**давления включения** насоса).
Заводская установка – **1 сек.** Диапазон значений – **oF/1÷20 секунд**.
- 16.9. “**b.XX**” – **задержка выключения** насоса при **повышении** давления выше уровня “**P-b**” (**давления выключения** насоса).
Заводская установка – **1 сек.** Диапазон значений – **oF/1÷20 секунд**.

1610. “**t.PA↔XXX**” – рабочий интервал. Интервал работы РДЭ в соответствии с установленными **настройками в минутах**.

В течение “**XXX** минут насос работает согласно установленным настройкам, а затем переходит в режим “**ПАУ**” на время, определенное в параметре “**t.PA↔XXX**” (п.16.11.), с индикацией давления “**ПАУ↔XXX**”. Заводская установка “**t.PA↔oFF**”. Диапазон значений – **oFF/1÷255 минут**.

16.11. “**t.PA↔XXX**” – интервал паузы. Пауза “**XXX** минут – следующая за **рабочим интервалом “t.PA↔XXX”**.

Совместно с параметром “**t.PA↔XXX**” организует искусственный **цикл работы и паузы** в работе РДЭ.

Рекомендуется использовать для организации **полива** или ограничения времени работы насоса при **малом дебите** скважины.

Пункт отсутствует в меню при установке “**t.PA↔oFF**” (п.16.10.).

Заводская установка – отсутствует в меню, так “**t.PA↔oFF**”.

Диапазон значений – **1÷255 минут**.

16.12. “**E.on/E.oF**” – включение/отключение аварийной звуковой сигнализации. Отключение аварийной звуковой сигнализации не отключает звуковое подтверждение нажатия кнопок .

Заводская установка – “**E.on**”.

16.13. “**F-1/F-2**” – управление способом включения насоса.

ВНИМАНИЕ! Этот пункт присутствует **только в РДЭ М-Ст-2,5ПП**.

“**F-1**” – **безыскровое** включение/выключение насоса.

“**F-2**” – **плавное** включение/выключение насоса.

Заводская установка – “**F-2**”.

6.14. “**F.t.1/F.t.2/F.t.3**” – режимы плавного пуска.

ВНИМАНИЕ! Этот пункт присутствует **только в РДЭ М-Ст-2,5ПП**.

“**F.t.1**” – **режим равномерного нарастания мощности** – рекомендуется для управления поверхностными насосами работающими в составе насосных станций.

“**F.t.2**” – **стандартный режим плавного пуска** – рекомендуется для управления поверхностными и скважинными насосами работающих в оптимальных условиях – подходит в большинстве применений

“**F.t.3**” – **плавный пуск скважинного насоса** работающего в тяжелых условиях пуска. Рекомендуется для управления погружными насосами работающими в глубоких скважинах.

Заводская установка – “**F.t.2**”.

17. Описание функции «Дельта»

Если при работе насоса в течение интервала времени "t-d" (п.16 .5.) давление не меняется больше чем на 0.3 бара, то насос будет отключен.

Включение насоса произойдет автоматически если:

- давление в системе опустится ниже уровня "P-H";
- давление в системе упадет на 0.3 бара и более за время "t-d", если до этого насос был выключен по функции "Дельта" в диапазоне давления "P-C÷P-H".

Функцию "Дельта" рекомендуется использовать при малых дебитах скважин.

Заводская установка – "t-d↔oFF" (функция выключена).

Диапазон значений – oFF/5÷255 секунд.

18. Вход в системное меню

Для входа в **системное меню** перейдите к пункту меню – "C.F.0":

- последовательно нажмите кнопки – на дисплее **0,5 секунд** горит надпись "ПАР.", а затем – "0 - -" с **мигающим** первым разрядом.
- введите пароль **"357"**, используя кнопки для изменения значения мигающего разряда и кнопки для перемещения курсора вправо или влево соответственно.
- для **входа в системное меню** нажмите кнопку – "Старт/стоп".

19. Параметры системного меню

19.1. "P.d↔X.XX" – предел измерения датчика давления в **бар**.

19.2. "r.S.0" – **сброс** всех параметров на **заводские настройки**.

Для **сброса всех** параметров на заводские настройки нажмите **последовательно** кнопки .

19.3. "r.P.0" – **сброс** датчика давления на **нулевое показание**. Для **сброса** датчика давления нажмите **последовательно** кнопки .

ВНИМАНИЕ! *Перед корректировкой показания датчика давления необходимо слить воду из системы водоснабжения!*

19.4. "CA.U", "CA.H", "CA.L" – служебная информация производителя.

Таблица входов в меню и дополнительных операций**Табл.2**

Операция	Дисплей	Изменение	Индикация на дисплее
Вход в режим паузы	XXX		XXX→(ПАУ)
Вход в основное меню	ПАУ)	+	S-3→S-2→S-1→S-0→(У-П↔12.0) ¹
Вход в расширенное меню	(ПАУ)	+	P-3→P-2→P-1→P-0→(У-П↔12.0) ¹
Вход в системное меню (шаг 1)	C.F.0	→ →	C.F.0 → C.F.1 → ПАР. → (0--) ¹
Вход в системное меню (шаг 2, набор пароля)	(0--) ¹		(0--) ¹ →(3--) ¹ →(-5--) ¹ →(-7--) ¹ →r.S.0
Установка предела измерения датчика	P.d	→ →	P.d↔3.00
Сброс на заводские настройки	r.S.0	→ →	r.S.0→r.S.1→3AΠ.→r.S.0
Корректировка датчика давления	r.P.0	→ →	r.P.0→r.P.1→3AΠ.→r.P.0
Принудительное вкл/выкл насоса			XX.X→(ПАУ) ¹

¹ - надпись мигает.**Внимание!** Параметры "С.А.У", "С.А.Н", "С.А.Л" является служебной информацией.

Табл.3


Параметры основного меню	Изменение параметров	Характеристики параметров				
Дисплей	Изменение	Запись	Ед. из.	Завод. уст.	Диапазон	
Давление выключения насоса (п.14.1.)	P-b \leftrightarrow 2.80			бар	2.80	0.40 ÷ 9.99
Давление включения насоса (п.14.2.)	P-H \leftrightarrow 1.40			бар	1.40	0.20 ÷ 6.00
Давление сухого хода (п.14.3.)	P-C \leftrightarrow 0.20			бар	0.20	0FF/0.01 ÷ 4.00
Время всасывания (п.14.4.)	t-C \leftrightarrow 030			секунда	030	1 ÷ 255
Интервал для функции "Разрыв" (п.14.5.)	t-P \leftrightarrow 180			секунда	180	0FF/5 ÷ 255
Интервал для функции "Недобор давления" (п.14.6.)	t-H \leftrightarrow 0FF			минута	0FF	0FF/5 ÷ 255
Режимы функции "Утечка" (п.14.7.)	У.оF				оF	У.оF/У.01/У.02
Режим "Полив". Отключает "Разрыв", "Недобор давления", "Дельта", "Утечка" (п.14.8.)	П.оF			on/oF	оFF	П.оF/П.оF
Максимальное количество включений насоса в час. (п.14.9.)	h.оF			раз/час	оF	оF/1 ÷ 99

Параметры расширенного меню	Изменение параметров				Характеристики параметров
	Дисплей	Изменение	Запись	Ед. из.	
Интервалы автоматического включения насоса после защелты по сух. ходу (п. 16.1.)	tП1 ÷ tП7	● → ▲	●	минута	030, 001,060, 001, 090, 001, 003
Вкл/выкл автоматического перезапуска с.х. (п. 16.2.)	r.on	● → ▲	●	on/off	r.on/r.off
Сброс режима аварии с.х. через 12 часов (п. 16.3.)	A.of	● → ▲	●	on/off	A.on/A.of
Задержка срабатывания защелты по сух. х. (п. 16.4.)	c.05	● → ▲	●	секунда	05
Интервал изменения давления - «Дельта» (п. 16.5.)	t-d↔oFF	● → ▲	●	секунда	oFF/5 ÷ 255
Время наполнения гидроаккумулятора (п. 16.6.)	t-Г↔oFF	● → ▲	●	секунда	oFF/5 ÷ 100
Объем гидроаккумулятора (п. 16.7.)	o-Г↔024	● → ▲	●	литр	24
Задержка включения насоса (п. 16.8.)	0.01	● → ▲	●	секунда	01
Задержка выключения насоса (п. 16.9.)	b.01	● → ▲	●	секунда	01
Интервал разрешающий работу насоса (п. 16.10.)	t.PA↔oFF	● → ▲	●	минута	oFF
Интервал паузы в работе насоса (п. 16.11.)	t.ПA↔240	● → ▲	●	минута	240


Табл.5

Дополнительные параметры расширенного меню	Изменение параметров				Значения
	Дисплей	Изменение	Запись	Завод. уст.	
Включение/выключение аварийного звука	E.on/E.off	○ → ▲ ●	○	E.on	on/off
Способ включения насоса	F-1/F-2	○ → ▲ ●	○	F-2	1/2
Режимы плавного пуска	F.t.1/F.t.2/F.t.3	○ → ▲ ●	○	F.t.2	1/2/3

**Пример подключения РДЭ М-Ст-1,5 "Акваконтроль"
с поверхностным насосом ($P_{1\max}=1,5\text{кВт}$).**

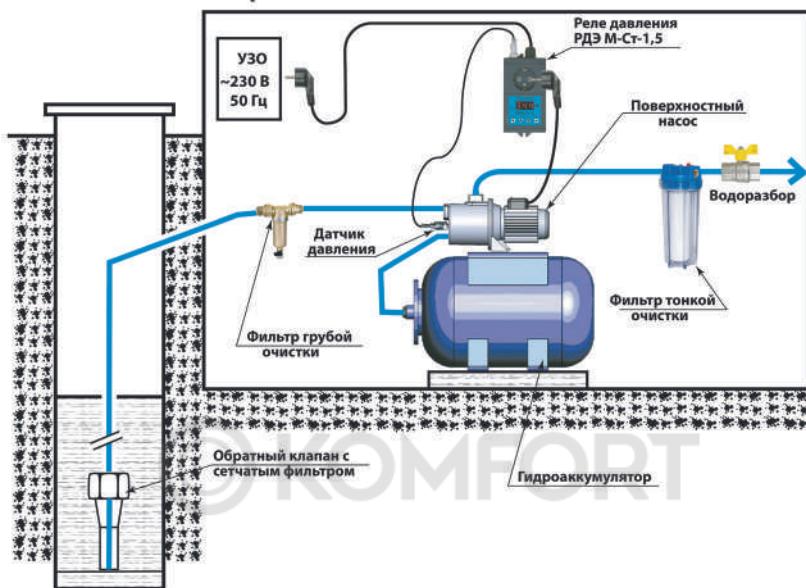


**Пример подключения РДЭ М-Ст-1,5 "Акваконтроль"
с мощным погружным насосом через магнитный пускатель.**

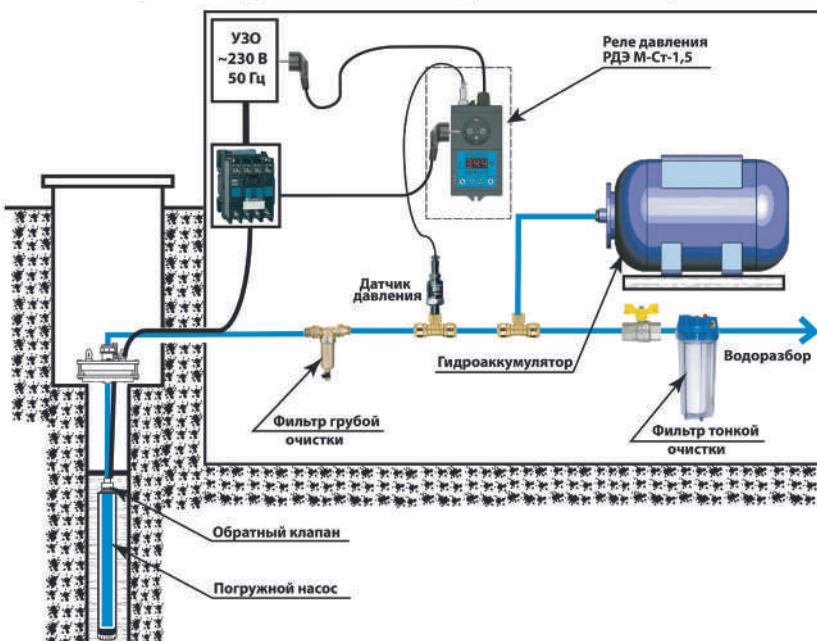


Реле давления электронное РДЭ-Мастер

Пример подключения РДЭ М-Ст-2,5ПП "Акваконтроль" с поверхностным насосом (плавный пуск, Р1max=2,5кВт).

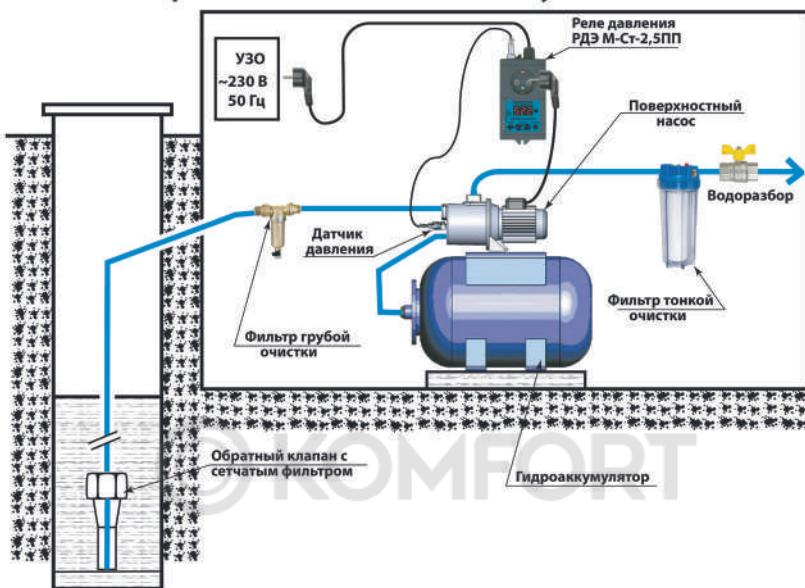

Пример подключения РДЭ М-Ст-2,5ПП "Акваконтроль" с погружным насосом (плавный пуск, Р1max=2,5кВт).

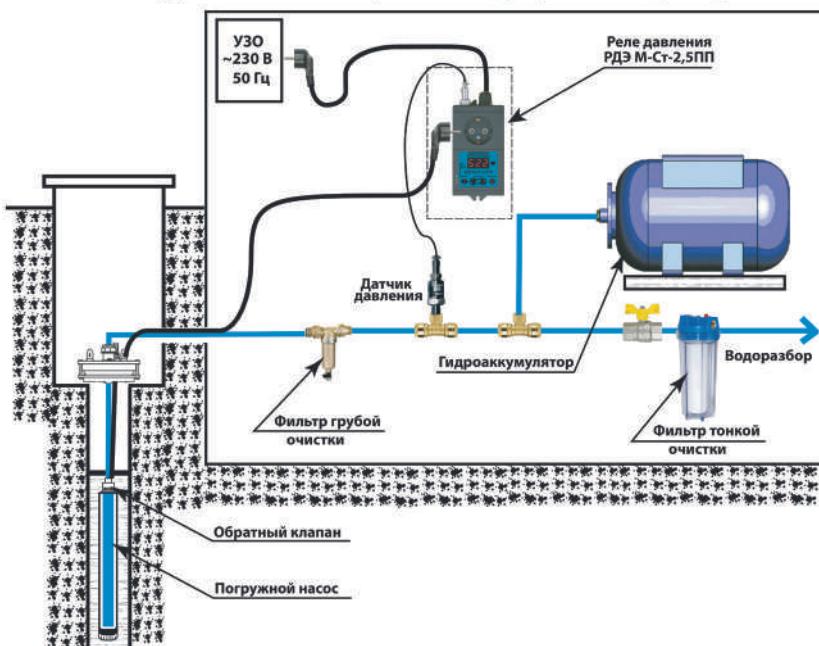

20. Ввод и изменение пароля

- 20.1. В приборах с парольной защитой при входе в меню на дисплее на одну секунду появится надпись “ПАР” и начнет мигать “0” в первом разряде. **Для входа** в режим редактирования параметров наберите пароль “000” установленный по умолчанию .
- 20.2. Для изменения значения в мигающем разряде пользуйтесь кнопками и . Для перемещения на разряд вправо пользуйтесь кнопкой – “Старт/стоп”. Для перемещения на один разряд влево пользуйтесь кнопкой – “Выбор”. Для контроля введенного пароля пользуйтесь также кнопками “Выбор” и “Старт/стоп”. Для ввода пароля нажмите кнопку – “Старт/стоп” после ввода или просмотра значения 3-го разряда. Прибор войдет в режим редактирования параметров.
- 20.3. Для изменения пароля войдите в **системное меню** (п.18, табл. 2). Параметр “С.П.0” переведите в значение С.П.1 и нажмите – “Старт/стоп”. На дисплее на одну секунду появится надпись “Н.П.” (Новый пароль) и начнет мигать “0” в первом разряде. Введите **новый пароль** согласно п. 23.2. Для контроля введенного пароля пользуйтесь кнопками “Выбор” и “Старт/стоп”. Запишите новый пароль в инструкции РДЭ или в другом удобном месте. При потере пароли невозможно будет изменить параметры настройки РДЭ. Для сохранения нового пароля нажмите кнопку – “Старт/стоп” после ввода или просмотра значения 3-го разряда. На дисплее появится надпись “ЗАП.” и новый пароль **сохранится**.

21. Важная информация

РДЭ комплектуется датчиком избыточного давления с выходным сигналом 4-20mA. Для обеспечения паспортной точности показания высоты столба воды необходимо после сборки оборудования и подключения датчика давления провести сброс показания РДЭ на ноль в естественных условиях эксплуатации п.19.3., Табл.3.

ВНИМАНИЕ! При отключении сетевого напряжения РДЭ **сохраняет** все **настройки**. При восстановлении сетевого напряжения РДЭ включится в работу согласно последним установленным настройкам. При этом **все аварийные режимы будут сброшены а таймеры начнут новый отсчет времени**.

ВНИМАНИЕ! В связи с **непрерывным усовершенствованием** конструкции изделия и его дизайна технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия **могут быть изменены без отображения в инструкции** по эксплуатации.

22. Меры безопасности

- 22.1. Обязательным условием является подключение **РДЭ** к электросети с использованием в цепи автоматического выключателя и устройства защитного отключения (**УЗО**) с отключающим дифференциальным током **30 мА**.
- 22.2. Обязательным является подключение **РДЭ** к электросети с использованием в цепи стабилизатора напряжения.
- 22.3. Допускается вместо совокупности автоматического выключателя и **УЗО** использовать "**дифференциальный автомат**".
- 22.4. После окончания работ по установке, подключению и настройке **РДЭ** все защитные устройства следует установить в рабочем режиме.
- 22.5. Эксплуатировать **РДЭ** допускается только по его прямому назначению.
- 22.6. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- эксплуатировать **РДЭ** при повреждении его корпуса или крышки;
 - эксплуатировать **РДЭ** при снятой крышке;
 - разбирать, самостоятельно ремонтировать **РДЭ**.
- 22.7. **ВНИМАНИЕ!** При восстановлении напряжения в электросети **РДЭ** автоматически запускается в рабочем режиме с настройками, которые были активны перед отключением питания. Рекомендуется использовать сетевой фильтр для подключения **РДЭ** к электросети.
- 22.8. **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте замерзания водопроводной системы. Замерзание воды в **РДЭ** может привести к необратимым повреждениям устройства. Бесплатное гарантийное обслуживание в данном случае не предоставляется.

23. Транспортировка и хранение

- 23.1. Транспортировка **РДЭ** производится транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность изделий, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 23.2. Не допускается попадание воды и атмосферных осадков на упаковку изделия.
- 23.3. После хранения и транспортировки изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его в течение 1 часа при комнатной температуре перед началом эксплуатации.
- 23.4. Хранить изделие следует в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- 23.5. Срок хранения не ограничен.

24. Срок службы и техническое обслуживание

- 24.1. Срок службы **РДЭ** составляет 5 лет при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
- 24.2. Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр не менее одного раза в год на предмет выявления повреждений корпуса и попадания влаги внутрь **РДЭ**.
- 24.3. При любых неисправностях и поломках **РДЭ** необходимо немедленно обратиться в сервисный центр.

25. Гарантийные обязательства

- 25.1. **РДЭ** должно использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В случае нарушения правил транспортировки, хранения, установки, подключения и настройки, изложенных в инструкции, гарантия недействительна.
- 25.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – **24 месяца** со дня продажи.
- 25.3. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.
- 25.4. Изделие на гарантийный ремонт принимается с правильно и полностью заполненным гарантийным талоном, с указанием модели, даты продажи, с подписью и печатью продавца. Без предъявления гарантийного талона претензии к качеству изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится.
- 25.5. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние и/или внутренние механические повреждения, произошедшие по вине владельца изделия или возникшие в результате эксплуатации изделия с нарушениями требований инструкции по эксплуатации, а также на изделия с поврежденным электрическим кабелем питания и/или следами вскрытия.
- 25.6. По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем по тарифам, установленным ремонтной мастерской.

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

(подпись)

/

(Ф.И.О.)

26 . Гарантийный талон

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного
обслуживания и распишитесь в талоне.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи.

Наименование " _____ "

Дата продажи " ____ " 20 ____ г.

Подпись продавца _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Печать торгующей организации м. п.

Внимание! Гарантийный талон без указания наименования
оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати
торгующей организации **НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

Адреса всех сервисных центров можно найти
на нашем сайте: www.aquacontrol.su

**Инструкция по эксплуатации реле давления электронного
«EXTRA Акваконтроль РДЭ М Ст» Редакция 1.1 2019 год
Разработано ООО «Акваконтроль»**

Поставщик:

ООО «Акваконтроль»

124681, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, этаж 1, помещение XXII

Официальный сервисный центр:

ИП Ахмедиев М. Н.

141595, Московская область, Солнечногорский р-н,
Ленинградское шоссе, 49-й километр, дом 8

www.aquacontrol.su

27. Условия включения насоса:

- снижение давления до уровня “Р-Н”;
- **автоматический перезапуск** после защиты по сухому ходу;
- выполнение любого из **приведенных выше условий** после окончания режима режима паузы, определяемого параметром “**t.ПА**”;
- нажатие кнопки  – “**Старт/стоп**” во всех случаях аварийной остановки;
- нажатие кнопки  – “**Старт/стоп**” в режиме “**ПАУ**”;
- нажатие кнопки  – “**Старт/стоп**” для принудительного включения насоса в диапазоне давления “**Р-Н**” ÷ “**Р-б**”.

28. Условия выключения насоса:

- **повышение** давления до уровня “**Р-б**”;
- выполнение одного из условий **аварийных режимов** (п.29.);
- по функции “**t.ПА↔XXX**” после того, как “**XXX**” станет “**000**”;
- нажатия кнопки  – “**Старт/стоп**” (**принудительное выключение**);
- по внешнему сигналу (**внешнее аварийное отключение**).

29. Информация об аварийных режимах

- 29.1. “**С-Е**” – насос отключен **аварийно** после окончательного срабатывания **защиты по сухому ходу**.
- 29.2. “**Р-Е**” – насос отключен **аварийно** по функции “**Разрыв**”.
- 29.3. “**Н-Е**” – насос отключен **аварийно** по функции “**Недобор давления**”
- 29.4. “**d-Е ↔ X.XX**” – насос отключен **неаварийно** по функции “**Дельта**”
- 29.5. “**Г-Е ↔ X.XX**” – насос отключен **неаварийно** по функции “**Время заполнения гидроаккумулятора**” (гидроаккумулятор неисправен или спущено давление).
- 29.6. “**-У-↔X.XX**” – в системе обнаружена **утечка**.
- 29.7. “**У-Е**” – насос отключен **аварийно** по функции “**Утечка**”.

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы аварийных функций **РДЭ** необходимо внимательно изучить эту инструкцию и настроить параметры согласно рабочим характеристикам системы водоснабжения.

ВНИМАНИЕ! При отключении сетевого напряжения **РДЭ сохраняет** все **настройки**. При восстановлении сетевого напряжения **РДЭ** включится в работу согласно последним установленным настройкам. При этом **все аварийные режимы будут сброшены** а таймеры начнут **новый отсчет времени**.

ВНИМАНИЕ! В связи с **непрерывным усовершенствованием** конструкции изделия и его дизайна технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия **могут быть изменены без отображения в инструкции** по эксплуатации.