




СЕРТИФИКАЦИЯ CE
ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ 30 оС – 90оС погр. 3оС
КАЛИБРОВКА В НОРМАЛИЗОВАННОЙ ЕМКОСТИ ПРИ 89 оС +/- 3 оС
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4оС +/- 2 оС
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА 6,3мм С ЗАЖИМАМИ НА ВИНТАХ
T80


APPROVALS

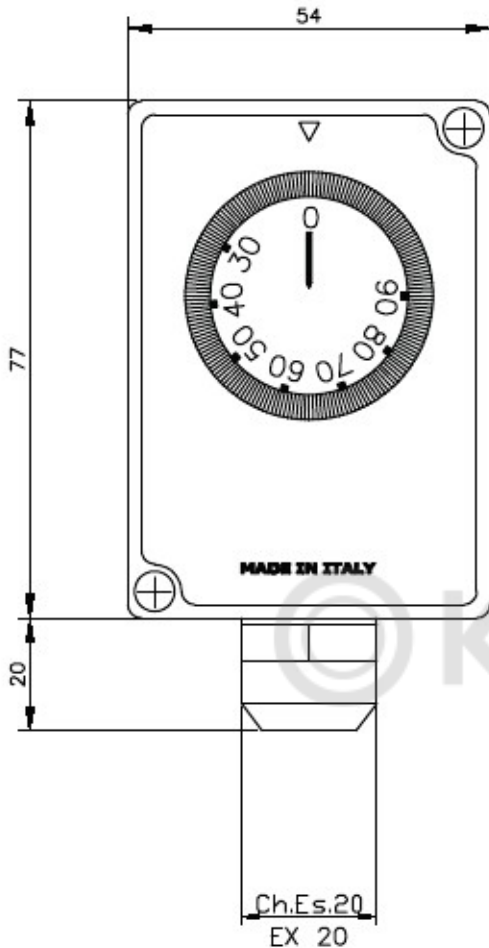

TEMPERATURE RANGE : 30°C–90°C±3°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH : 89°C±3°C
TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS
DIFFERENTIAL : 4°C±2°C
T80

Цвет корпуса оранжевый
Цвет ручки черный

COLOURS . BOX : ORANGE
KNOB : BLACK

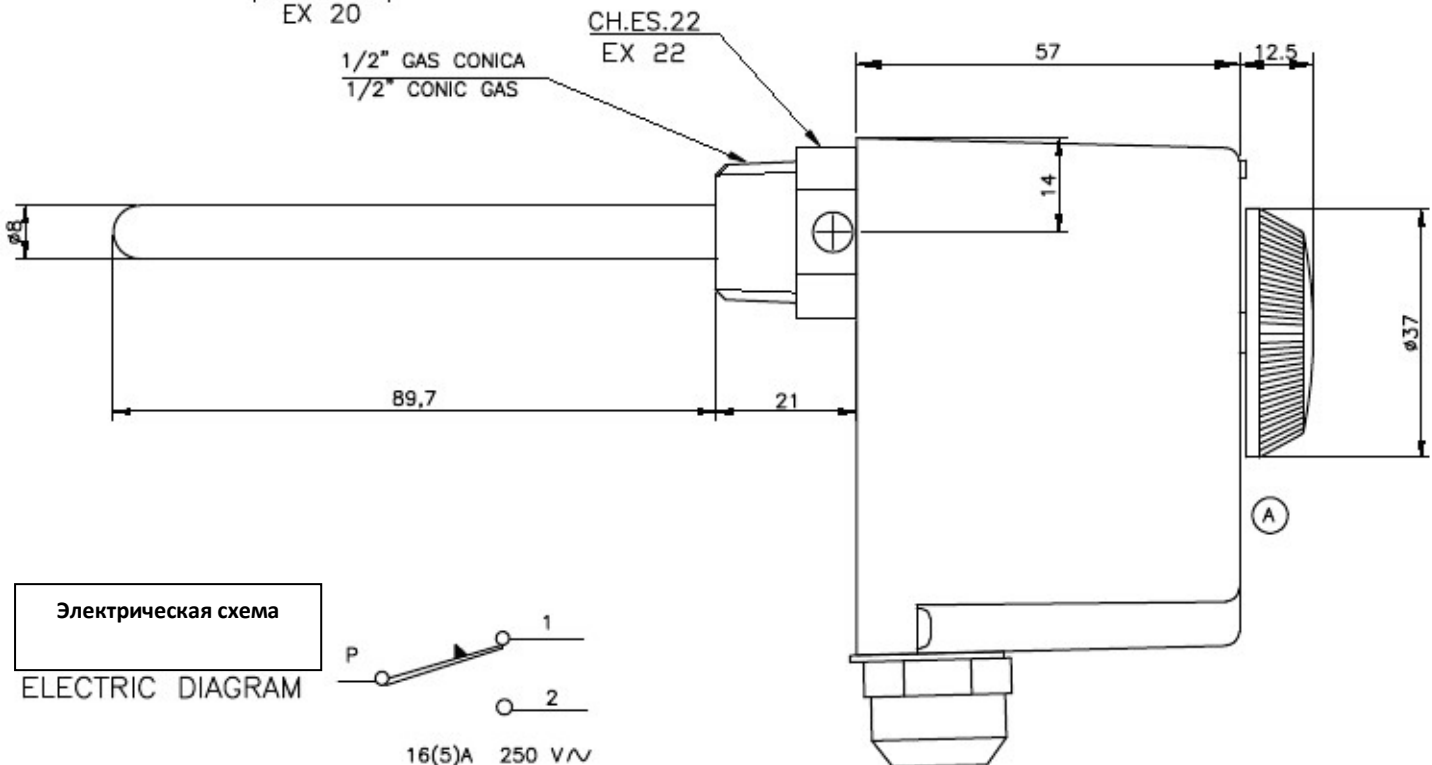

Электрическая схема

ELECTRIC DIAGRAM

